


PŮDORYS STŘECHA

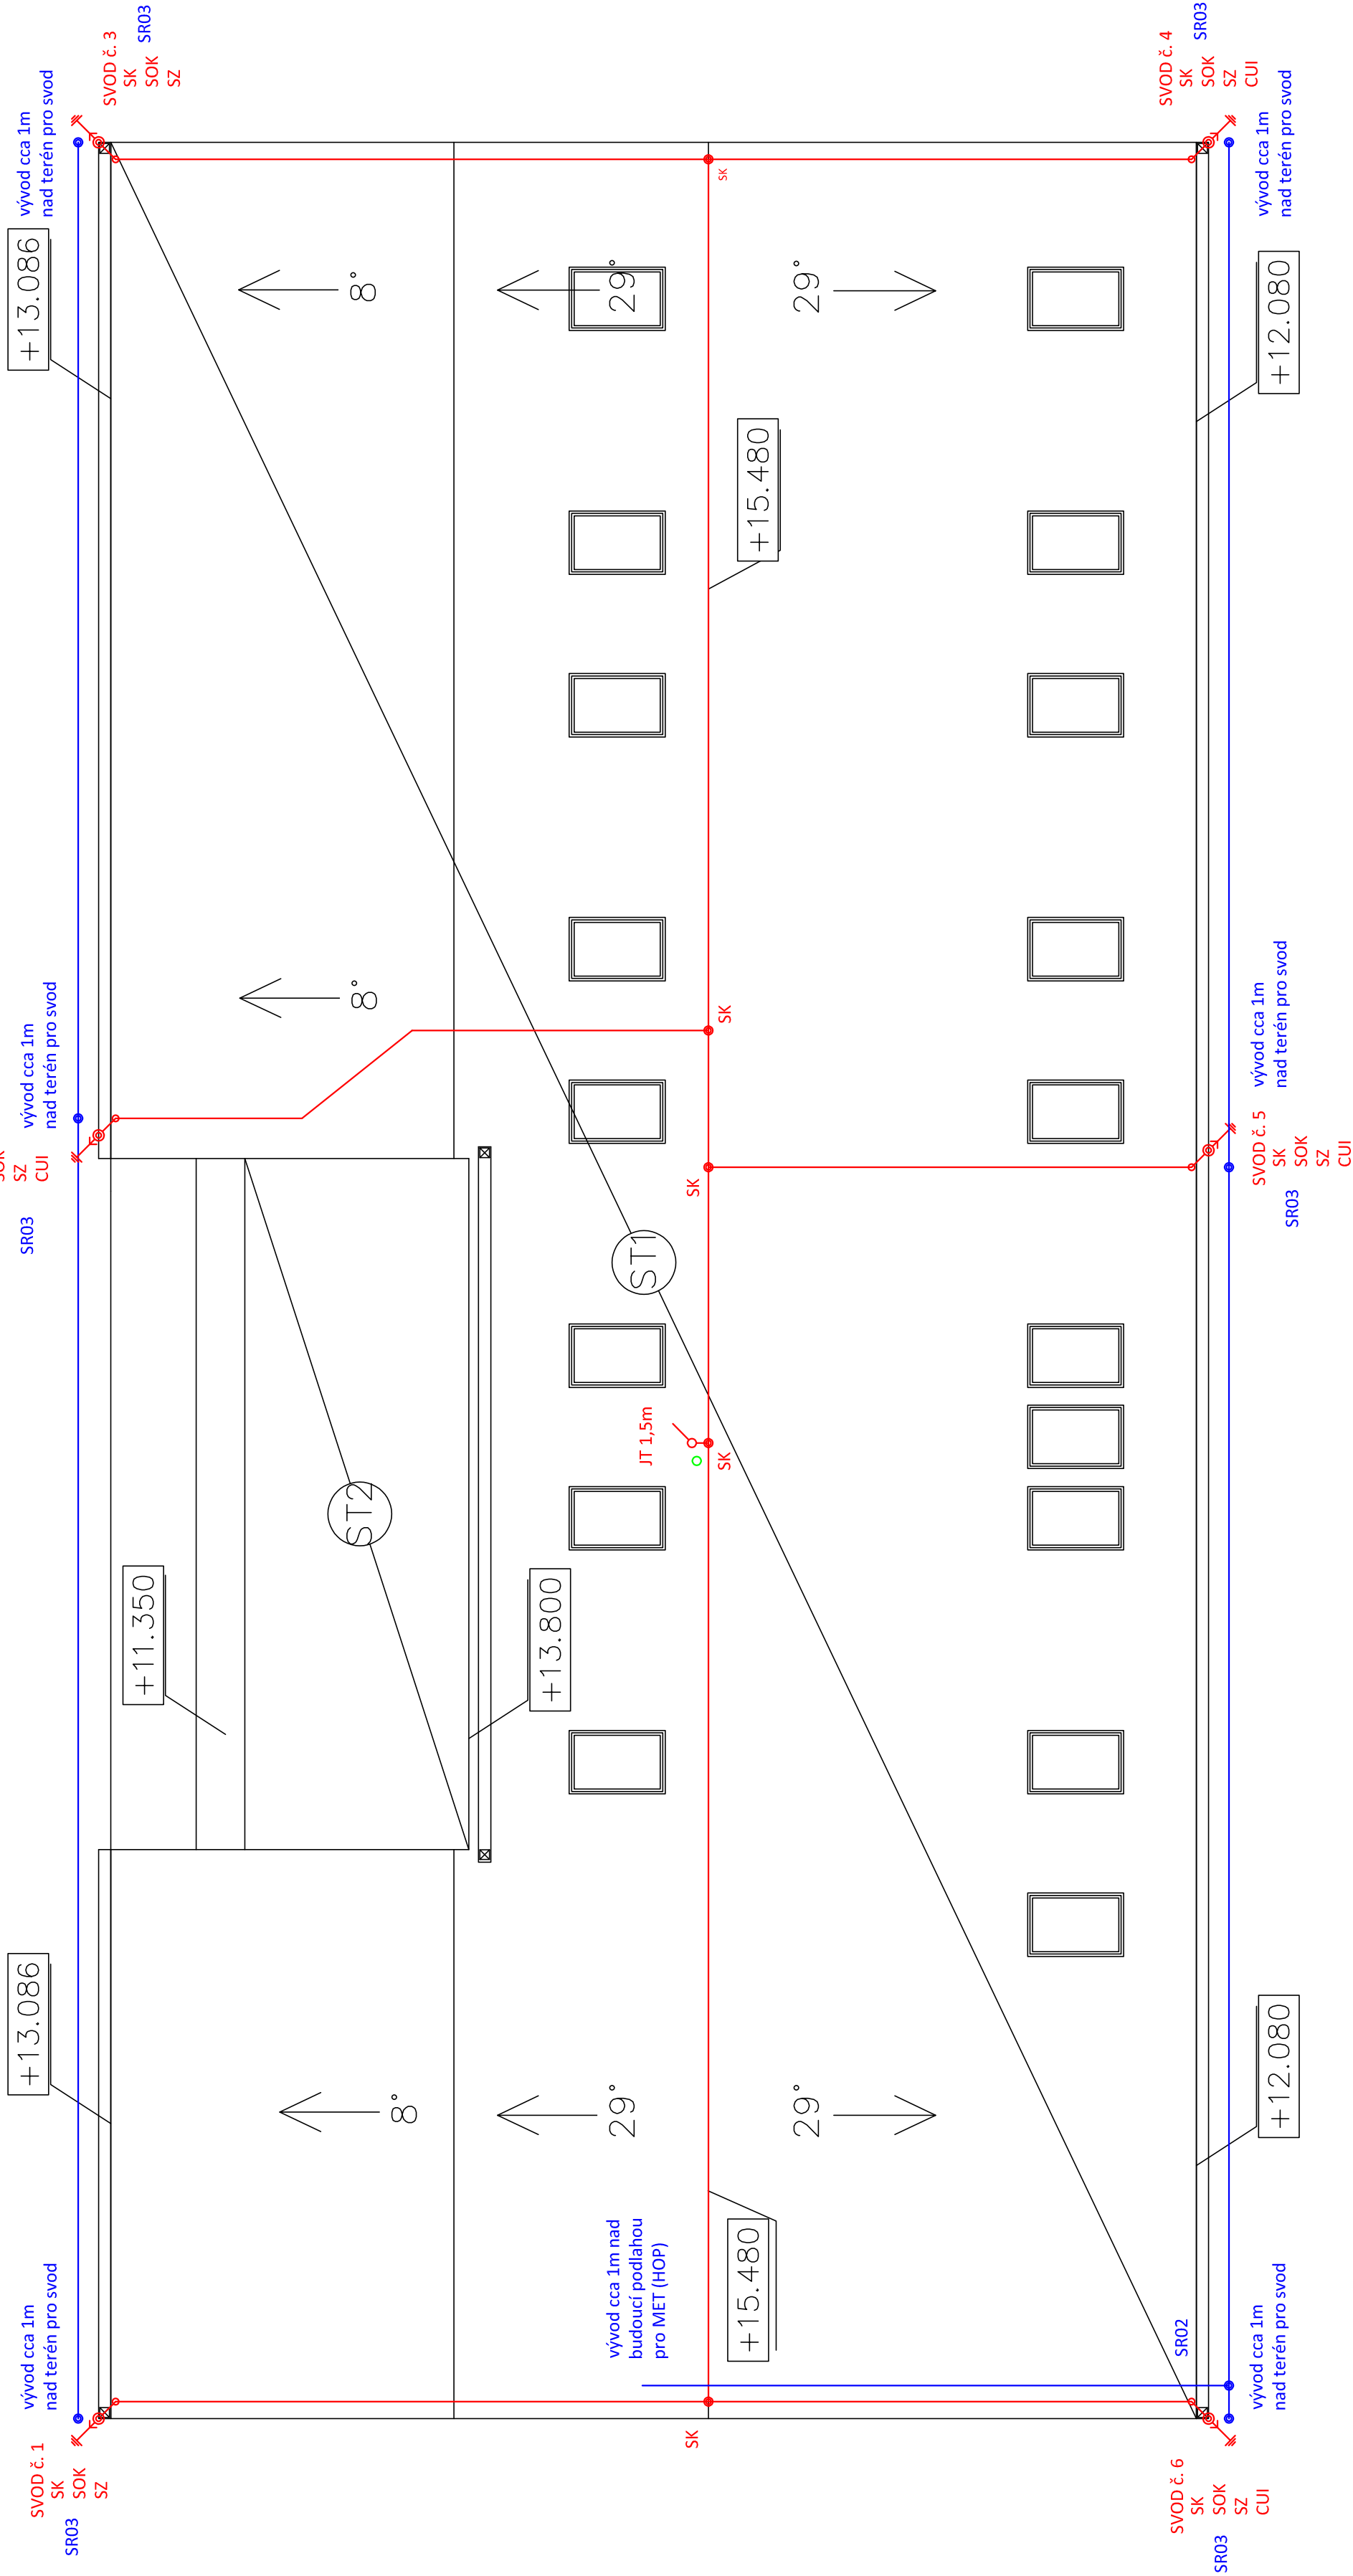

LEGENDA:

- SK - svorka křížová
- SOK - svorka okapová
- SZ - svorka zkušební
- JT - jímací tyč AIMgSi
- CUI - izolované jímací vedení
- SR02 - svorka přípojovací pásek - drát
- SR03 - svorka křížová pásek - drát
- vedení zemnění FeZn
- jímací vedení AIMgSi
- anténa WIFI

POZNÁMKA:

Zatřídění objektu dle ČSN EN 62305 do ochranné úrovně LPS III. Výška objektu je cca 15m. Ochrana střechy navržena pomocí hřebenové soustavy. Ochrana zařízení na střechě je navrženo metodou ochranného úhlu pomocným jímáčem typu AIMgSi 1,5m. Na základě LPS III je vypočtena bezpečná vzdálenost 0,14m. Je to vzdálenost mezi jímáčem a kovových konstrukci. Maximální dovolená rozteč svodů je 15 m, minimální dovolená vzdálenost mezi svody je 5 m. Vertikální vedení bude kotveno max. po 1 m. Pokud nebude možné dodržet min. bezpečnou vzdálenost, pak příslušné zařízení nebo konstrukce musí být vodivě spojena s jímací soustavou "A". Zemní pásek bude uložen podél základovy zemině je navržen jako typ "A". Provedení hromosvodů je navrženo: budovy na dvoře a v ulici. Nadzemní část - AIMgSi. Podzemní část - FeZn.

akce

Klementinka - dům příběhů

investor	Statutární město Mladá Boleslav Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, 293 01	část	D.1.5-EL
místo	tr. Václava Klementa 601/13, Mladá Boleslav, 293 01	zpracovatel části	KAREL PRAŠIL
stupeň	DSP	zodpovědný projektant	Karel Prašil
		vypracoval	Karel Prašil
		obsah výkresu	



PŮdorys střecha

číslo výkresu	D.1.5-EL-10
datum	7/2024
měřítka	1:75
formát	A3.1
pare	

autorizace

generální projektant